

**RÁBA -VÍZ Szennyvícsatorna Kft.**

9962 Csörötnek, Vasút u. 5.

Tel/fax.: 06-94/ 445-052

E-mail: info@raba-viz.huraba-viz@sztgnet.hu

Hibabejelentés: 30/425-4070; 30/465-8973

Cégjegyzékszám: 18-09-106205

Adószám: 13416003-2-18

Bankszámla: 72100433-11007537-00000000

Csatorna bekötési tájékoztató

Szennyvíz-törzshálózatra történő lakossági és közületi rácsatlakozáshoz

A RÁBA-VÍZ Szennyvícsatorna Kft. (továbbiakban Szolgáltató) az általa üzemeltetett szennyvícsatorna hálózatra a lakossági és közületi rácsatlakozás feltételeit az alábbiakban közli:

Az újonnan megépült csatornahálózatra - amennyiben a telekhez a bekötési csomópont elkészült - egyszerűsített feltételek mellett történhet a rácsatlakozás.

Amennyiben nem készült csomópont, vagy egyedi probléma merült fel, illetve közületi rákötésről van szó, kérjük forduljon a Szolgáltatóhoz a feltételek egyeztetése végett.

1. A bekötés megrendelése a Szolgáltató által kiadott formanyomtatvány kitöltésével lehetséges. Amennyiben a megrendelő nem a tulajdonos, a tulajdonos(ok) beleegyző nyilatkozatát csatolni szükséges.
2. A rákötéshez szükséges az Önkormányzat igazolása a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésének megtörténtéről.
3. A Megrendelő a belső vezeték létesítéséhez megfelelően elkészíti, illetve elkészítteti a belső vezetéket (egyes, indokolt esetekben az ellenőrző aknát), és elvégzi (elvégezteti) a szükséges földmunkákat.
4. Ezek elkészülte után, de a vezeték betemetése előtt Szolgáltatónak bejelentést kell tenni.
5. Szolgáltató - térítés ellenében - szakfelügyeletet köteles biztosítani. Amennyiben a bekötést műszakilag megfelelően alakították ki, a Szolgáltató írásbeli használatbavételi hozzájárulást ad ki. Ezt megelőzően a létesítményeket betemetni, használatba venni nem szabad.
6. Minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges.
7. A házi csatornába és aknába külső csapadékvizet, vagy általaj szivárogtatóval /dréncövezés/ összegyűjtött talajvizet bevezetni, a bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón, vagy szikkasztóaknán keresztül vezetni nem szabad.
8. A bekötés megtörténtével a Szolgáltató által biztosított „Nyilatkozat” nyomtatvány kitöltésével (az aktuális vízmérőállás közlésével!) kell a bejelentést megtenni a szolgáltatás igénybevételének megkezdéséről.
9. Ezt követően Fogyasztóval Szolgáltató „Szolgáltatási szerződést” köt az erre kialakított nyomtatványon.
10. A Fogyasztó a házi szennyvízhálózat üzemképes állapotának fenntartásáról, továbbá a szolgáltatásért járó díj megfizetéséről gondoskodni köteles.
11. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.
12. Bizonyítottan szennyvizet nem eredményező vízfogyasztás (állattartás, jelentős terület locsolása, közületeknél termékbe épülő víz, stb.) lehetőség van - elkülönített ivóvíz almerő létesítése mellett. Ilyen jellegű igényével kérjük keresse fel a Szolgáltatót a feltételek egyeztetése céljából.

A szennyvíz bekötővezeték a tisztítónyílásig a Szolgáltató üzemeltetésében van. A szolgáltatási határ a tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala.

A bekötési csonkot az Önkormányzat biztosítja. A házivezetéket mindenki önállóan építi/építteti ki. A csatlakozást csak a Szolgáltató jelenlétében köthetik össze a csonkkal.
A tisztítócsomagnak a talajszint felett legalább 10 cm-rel kell végződnie.


Az ingatlan szennyvizeit kényszer áramoltatása szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú épületen kívüli elhelyezése esetén a szivattyú nyomóoldali csonkját követő elzáró szerelvény a szolgáltatási határpont, amelyet a telekhatártól 1 m-es sávon belül kell elhelyezni.
A nyomóoldali elzáró szerelvényig a szennyvíz bekötőcsatorna a Szolgáltató üzemeltetési szakaszát képezi.

A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító tisztítóberendezése alkalmas, tilos olyan szennyvíz bevezetése, amely a dolgozók egészségét veszélyezteti, illetve a szennyvízcsatorna állagára, a berendezések működésére káros hatású.

A tulajdonos köteles: megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.

A közműves szennyvízelvezetés szabályait a 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendelet és a helyi önkormányzati szabályrendeletek tartalmazzák.

Bekötés vázlata

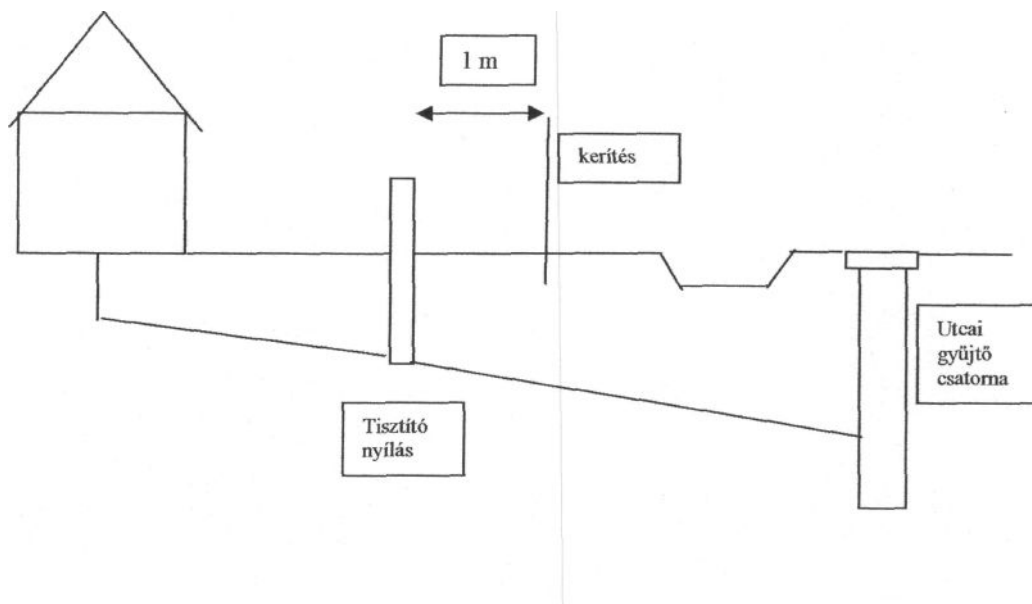

Amennyiben ellenőrző akna kialakítását Szolgáltató előírta:


Az ellenőrző akna helye és kialakításának módja

Helye a telekhatártól 1 méteren belül, az utcai szennyvíz közcsatorna aknához legközelebb legyen, ivóvízvezeték-től legalább 2 méter távolságban.

Belmérete: 1x1 méter vagy 0 1 méter, mélysége: minimum 0,8 méter kell legyen, a csőcsatlakozás helyének kihagyásával. Az akna a térszintből 5-10 cm-re emelkedjen ki.

Az aknafedlap 0,6x0,6 méter, vagy 0 0,6 méter, anyaga vas, a terhelésnek megfelelően nehéz vagy könnyű kivitelű. Az akna vízzáró kivitelben készüljön el, s benne 30 cm-évként lejárót (hágcsót) kell kiépíteni.

A szennyvíz bekötővezeték az ellenőrző aknáig a Szolgáltató üzemeltetésében van. A szolgáltatási határ az ellenőrzőaknának, vagy ellenőrző tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala.

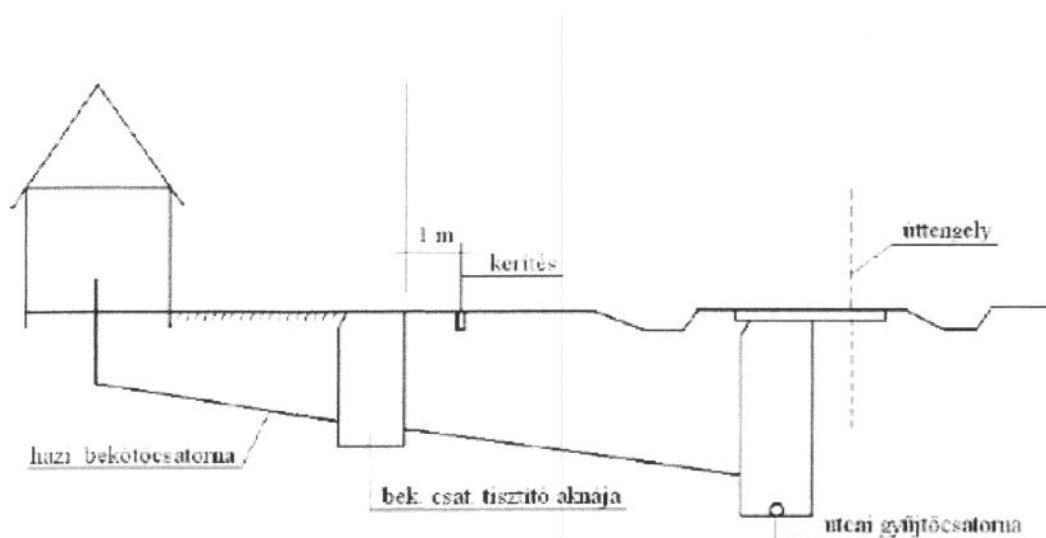

AMI NEM VALÓ A CSATORNÁBA!!!!

- **OLDÓSZEREK:** hígítók, benzin, terpentín, aceton stb.
/sejtméreg, elpusztítja a baktériumokat/
- **FESTÉKEK, LAKKOK:** autólakk, fa- és falfestékek stb.
/sejtméreg, elpusztítja a baktériumokat/
- **ERŐS SAVAK:** akkumulátorsav, sósav, stb.
/a fém alkatrészeket, és a biológiai rendszert tönkretesz/
- **OLAJOK, ZSÍROK:** sütóolaj és zsír, motorolaj, salátaolaj stb.
/nehezen lebontható anyagok/
- **GYÓGYSZEREK:** fájdalomcsillapítók, antibiotikumok stb.
/sejtméreg, elpusztítja a baktériumokat/
- **PERMETEZŐSZEREK:** növényvédőszer, gyomirtók stb.
/sejtméreg, elpusztítja a baktériumokat/
- **VEGYSZEREK:** tisztítószer, ipari só, bútorápoló stb.
/gátolják vagy lassítják a lebontást/
- **VÉR:** disznóölséből, csirkevágból stb.
/nehezen lebontható/
- **HÚS, ÁLLATVÁGÁSI MELLÉKTERMÉKEK:** csirke, sertés, pulyka, belek, stb.
/nem bontható le, dugulást okoz a hálózaton, telepen /
- **DARABOS HULLADÉKOK:** ételmaradék, zöldséghéjak, magok stb.
/nem bontható le, dugulást okoz a hálózaton, telepen/
- **KOZMETIKAI, TISZTÁLKODÁSI CIKKEK MARADÉKAI:** sampon, krémek, testápoló, napolaj stb.
/nehezen lebontható anyagok/
- **A CSAPADÉKVIZET TILOS A CSATORNÁBA VEZETNI!**
/A csapadékvíz nem szennyvíz, tiszta vizet tisztítunk nagy költségen/
- **EMÉSZTŐGÖDRÖKBEN GYÚJTOTT SZENNYVÍZ**
SEMMILYEN CÍMEN nem vezethető be a közcsatornába!!!

A CSATORNÁBA NEM VALÓ ANYAGOK CSATORNÁBA KERÜLÉSE A HÁLÓZATON ÉS A TISZTÍTÓTELEPEN SÚLYOS, ESETENKÉNT TÖBB HÉTRE KIHATÓ ÜZEMZAVART OKOZHAT.

AZ ÜZEMZAVAROK MIATTI TÖBBLETKÖLTSÉGEKET A CSATORNÁRA KÖTÖTT FOGYASZTÓK KÉNYTELENEK MEGFIZETNI A SZENNYVÍZDÍJBAN!